


지열에너지설비 시공기준 카)기타의 6) 보조(Back-Up)설비의 여부

“지열열펌프 시스템은 보일러나 냉온수기 등 타 냉난방 설비의 보조설비로 사용할 수 없다.”에 대한 해석은 아래 그림과 같다.

지열이 독립적으로 지열부하를 담당하고 백업열원을 비상시 사용할 수 있도록 연결하는 경우 **허용**

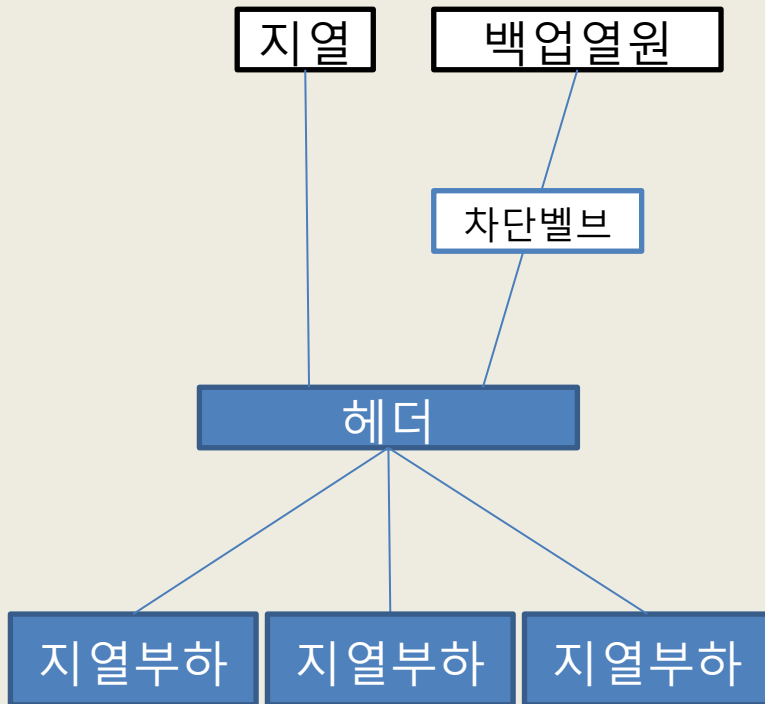

지열이 일반열원과 공동으로 지열 부하 및 일반부하를 담당하거나 지열이 백업용으로 사용되는 경우 **불허용**

